



ETP-007 E-Plan extern MS Genius A & bauseitige Ansteuerung

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!!

Dokument	ETP-007 E-Plan extern MS Genius A & bauseitige Ansteuerung
Version	1

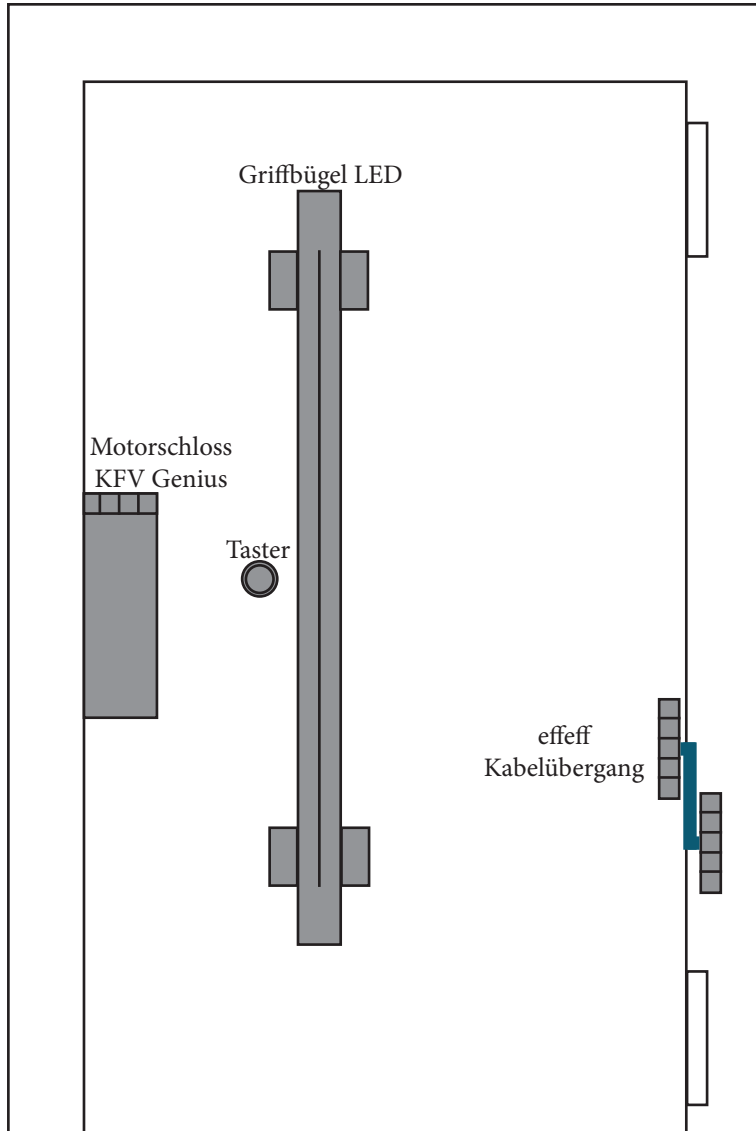

effeff Kabelübergang	
frei	1
+24V DC	2
- GND	3
+Impuls öffnen	4
frei	5
frei	6
frei	7
frei	8
+24V DC LED	9
- GND LED	10

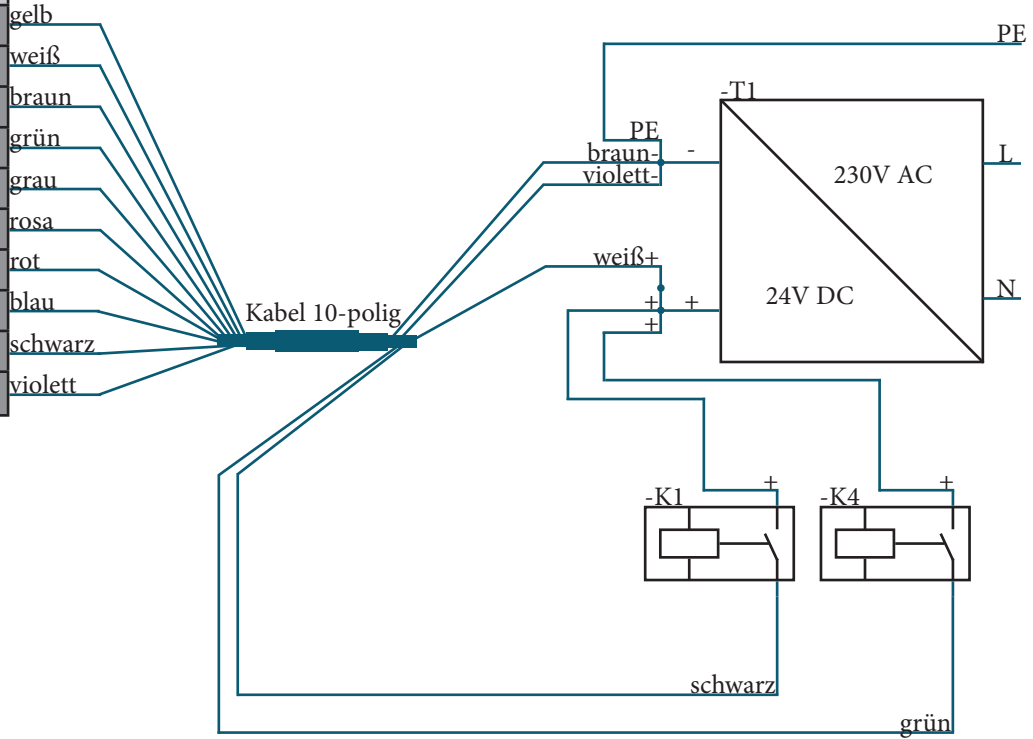

-T1	Netzteil 24V DC
-K1	bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden)
-K4	bauseits Relais/Taster zur Ansteuerung Motorschloss
	Das eingezeichnete Relais ist bauseits zu besorgen. Das zu verwendende Netzteil wird von uns im Beistellpaket mitgeliefert.